


ref. 99064859


PROTECTOR-RED- VALVE-4 ANSI 150

VASTE BLUSMONITOREN MANUEEL









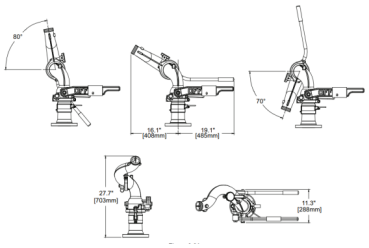


6.4 PRESSURE LOSS

The discharge size of the monitor determines maximum flow. Excessive turbulence will result if maximum flow is exceeded.

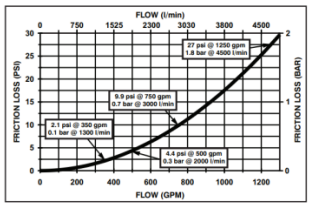

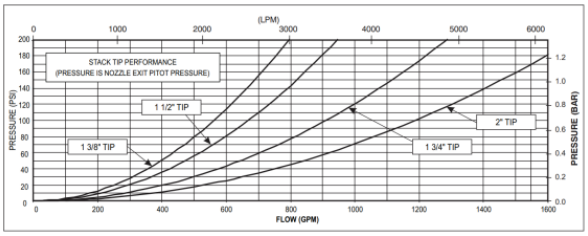

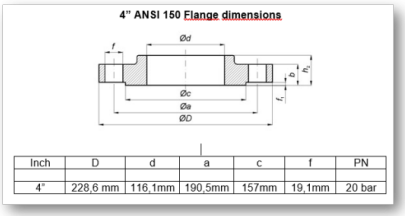

Inch	D	d	a	c	f	PN
4"	228,6 mm	116,1mm	190,5mm	157mm	19,1mm	20 bar

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be